


КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ УКРАЇНИ

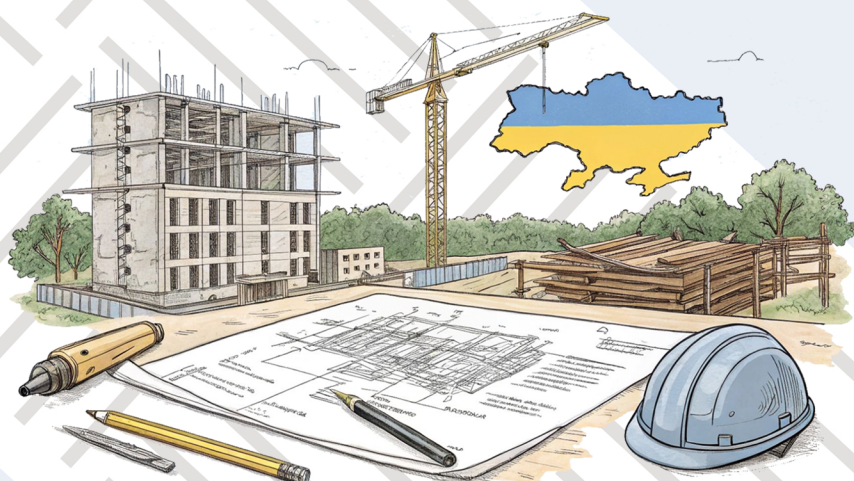

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ УКРАЇНИ

Укладачі: Ю. Т. Собко, Н. Ю. Ватаманюк

*Тестові завдання до практичних занять з дисципліни
«Архітектурне проєктування» для студентів I-IV курсів
спеціальності G17 «Архітектура та містобудування»*



Чернівці
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
2026

УДК 72.012

К 64

Затверджено на засіданні методичної ради факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 4 від 2 грудня 2025 року)

Рецензент:

І. М. Фодчук, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри містобудування та архітектурного проектування, факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

К 64 Контрольні та тестові завдання для поглибленого вивчення Державних будівельних норм України: тест. завд. до прак. занять / укл.: Ю. Т. Собко, Н. Ю. Ватаманюк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2026. 26 с.

Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю G17 Архітектура та містобудування та програмі дисциплін «Архітектурного проектування».

УДК 72.012

© Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2026

© Укладачі: Собко Ю. Т., Ватаманюк Н. Ю., 2026

ВСТУП

У сучасній архітектурній практиці знання нормативно-правової бази є не лише вимогою законодавства, а й фундаментальною складовою фахової компетентності архітектора. Державні будівельні норми України (ДБН) визначають обов'язкові технічні, конструктивні, ергономічні та санітарно-гігієнічні параметри, які мають бути враховані при проектуванні будівель та споруд.

Ці тестові завдання створено з метою допомоги студентам у систематизації та практичному засвоєнні змісту основних ДБН, пов'язаних з архітектурним проектуванням. Вони містять тематично структуровані тестові й контрольні завдання, які дозволяють ефективно підготуватись до практичної реалізації проєктів, а також до проходження модульного чи підсумкового контролю.

ЗМІСТ

1. ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»	5
1.1. Тестові запитання	5
1.2. Відповіді	8
2. ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»	10
2.1. Тестові запитання.....	10
2.2. Відповіді	12
3. Уточнення до ДБНів та санітарних норм для житлових будинків	14
3.1. Тестові запитання.....	14
3.2. Відповіді	16
4. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»	17
4.1. Тестові запитання.....	17
4.2. Відповіді	22
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	25

1. ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»

1.1. Тестові запитання

1. Яке з наведених визначень найточніше описує громадський будинок згідно з ДБН В.2.2-9:2018?

- A) Будівля, призначена виключно для проживання людей
- B) Будівля, призначена для тимчасового перебування людей
- C) Будівля, призначена для постійного проживання та обслуговування людей
- D) Будівля, призначена для обслуговування населення та/або розміщення адміністративних, культурних, освітніх, медичних та інших закладів

2. Який максимальний рівень пожежної безпеки передбачено для громадських будівель?

- A) Клас F
- B) Клас C
- C) Клас A
- D) Клас D

3. Які вимоги щодо доступності для осіб з інвалідністю передбачені в ДБН В.2.2-9:2018?

- A) Обов'язкове забезпечення доступності всіх громадських будівель
- B) Забезпечення доступності лише нових будівель
- C) Забезпечення доступності лише будівель освіти
- D) Відсутність конкретних вимог щодо доступності

4. Яка мінімальна ширина основного евакуаційного виходу в громадських будівлях згідно з ДБН В.2.2-9:2018?

- A) 0,8 м
- B) 1,0 м
- C) 1,2 м
- D) 1,5 м

5. Який документ слід враховувати при проектуванні громадських будівель для забезпечення інклюзивності?

- A) ДБН В.2.2-9:2018
- B) ДБН В.2.2-40:2018
- C) ДБН В.2.2-41:2019
- D) ДБН В.2.2-3:2018

6. Як класифікуються громадські будівлі за функціональним призначенням згідно з ДБН В.2.2-9:2018?

- A) Культурно-освітні, медичні, адміністративні, спортивні
- B) Адміністративні, комунальні, житлові, виробничі
- C) Житлові, навчальні, торговельні
- D) Побутові, військові, релігійні

7. Які вимоги до протипожежного зонування для громадських будівель висотою понад 26,5 м?

- A) Мають бути розділені на секції протипожежними стінами
- B) Не потребують зонування
- C) Повинні мати не менше трьох виходів
- D) Повинні мати тільки евакуаційні люки

8. Чи допускається проектування приміщень з тимчасовим перебуванням людей у підвальних поверхах громадських будівель?

- A) Так, без обмежень
- B) Ні, заборонено
- C) Допускається тільки в будівлях I ступеня вогнестійкості за певних умов
- D) Так, якщо будівля обладнана ліфтами

9. Які обов'язкові умови має виконувати громадська будівля, щоб відповідати принципам інклюзивності?

- A) Наявність кнопки виклику персоналу
- B) Пандуси, ліфти, навігація, доступні туалети
- C) Тільки широкі двері
- D) Вільний доступ до сходів

10. Яка максимальна кількість людей, що можуть одночасно перебувати в залі без системи автоматичної пожежної сигналізації?

- A) 25 осіб
- B) 50 осіб
- C) 100 осіб
- D) 200 осіб

11. Яка максимальна відстань евакуації допускається в громадській будівлі II ступеня вогнестійкості?

- A) 25 м
- B) 30м
- C) 45м
- D) 60м

12. Чи допускається розміщення лікарні вище 5 поверху без ліфта для пацієнтів?

- A) так
- B) ні
- C) Лише в гірській місцевості
- D) За спеціального погодження

13. Що з наведеного не належить до принципів інклюзивного дизайну згідно з ДБН?

- A) контрастність покриттів
- B) уніфікованість меблів
- C) безбар'єрність
- D) наявність тактильних елементів

14. В яких випадках допускається зменшення протипожежних відстаней між житловими будинками?

- A) при використанні негорючих матеріалів
- B) за погодженням із ДСНС
- C) в умовах реконструкції
- D) у сільських населених пунктах

1.2. Відповіді

1. Правильна відповідь: D

Пояснення: Громадські будинки – це будівлі, призначені для обслуговування населення (адміністративні, культурні, медичні, освітні тощо).

2. Правильна відповідь: C

Пояснення: Найвищий рівень пожежної безпеки – клас А, призначений для об'єктів з великим скупченням людей.

3. Правильна відповідь: A

Пояснення: Всі нові та реконструйовані громадські будівлі мають бути доступними для маломобільних груп населення.

4. Правильна відповідь: C

Пояснення: Мінімальна ширина евакуаційного виходу – 1,2 м.

5. Правильна відповідь: B (ДБН В.2.2-40:2018)

Пояснення: Саме цей ДБН встановлює вимоги до інклюзивності будівель.

6. Правильна відповідь: A

Пояснення: У ДБН зазначені категорії за функціональним призначенням – культурно-освітні, медичні, адміністративні, спортивні тощо.

7. Правильна відповідь: A

Пояснення: Для високих громадських будівель (більше 26,5 м) обов'язкове протипожежне зонування із застосуванням протипожежних перегородок або стін.

8. Правильна відповідь: C

Пояснення: Тимчасове перебування людей допускається у підвальних приміщеннях тільки за наявності дотримання вимог пожежної безпеки.

9. Правильна відповідь: В

Пояснення: Інклюзивність забезпечується комплексом засобів, це пандуси, доступні входні вузли, ліфти, зручні маршрути та санвузли.

10. Правильна відповідь: В

Пояснення: Якщо в залі перебуває понад 50 осіб, обов'язковою є система автоматичної пожежної сигналізації.

11. Правильна відповідь: С

Пояснення: Максимальна відстань евакуації в громадських будівлях II ступеня вогнестійкості **не повинна перевищувати 45 метрів**.

12. Правильна відповідь: В

Пояснення: У лікарнях **обов'язкове обладнання ліфтами**, якщо поверховість перевищує 3 поверхи (згідно з ДБН В.2.2-10:2018).

13. Правильна відповідь: В

Пояснення: Уніфікованість меблів не є принципом інклюзивного дизайну. А от **контрастність, безбар'єрність, тактильні елементи, це** ключові складові доступності.

14. Правильна відповідь: В

Пояснення: Зменшення протипожежних відстаней можливе **лише за спеціального погодження з органами ДСНС** і з урахуванням додаткових протипожежних заходів.

2. ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»

2.1. Тестові запитання

1. Яке з наведених визначень найточніше описує житловий будинок згідно з ДБН В.2.2-15:2019?

- A) Будівля, призначена для тимчасового перебування людей
- B) Будівля, призначена для постійного проживання людей
- C) Будівля, призначена для обслуговування населення
- D) Будівля, призначена для розміщення адміністративних установ

2. Яка мінімальна висота житлового приміщення передбачена в ДБН В.2.2-15:2019?

- A) 2,3 м
- B) 2,5 м
- C) 2,7 м
- D) 3,0 м

3. Який документ слід враховувати при проектуванні житлових будинків для забезпечення інклюзивності?

- A) ДБН В.2.2-15:2019
- B) ДБН В.2.2-40:2018
- C) ДБН В.2.2-41:2019
- D) ДБН В.2.2-3:2018

4. Яка мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі згідно з ДБН В.2.2-15:2019?

- A) 5 м²
- B) 6 м²
- C) 7 м²
- D) 8 м²

5. Який клас енергоефективності повинен мати новий житловий будинок відповідно до ДБН В.2.2-15:2019?

- A) Клас А
- B) Клас В
- C) Клас С
- D) Клас D

6. Яка вимога встановлена до інсоляції квартир у багато-поверховому житловому будинку?

- A) Мінімум 2 години прямої дії сонця щодня
- B) Мінімум 1 година у зимовий період
- C) Мінімум 2 години у день на 22 березня для житлових кімнат
- D) Без конкретних вимог

7. Яка мінімальна площа однокімнатної квартири згідно з ДБН В.2.2-15:2019?

- A) 25 м²
- B) 30 м²
- C) 35 м²
- D) 40 м²

8. Яка мінімальна протипожежна відстань між житловими будинками висотою до 26,5 м повинна бути при відсутності вікон у стінах, що протистоять?

- A) 6 м
- B) 8 м
- C) 10 м
- D) 12 м

9. Що вказано у ДБН В.2.2-15:2019 щодо забезпечення природного освітлення кухні?

- A) Допускається тільки штучне освітлення
- B) Природне освітлення не обов'язкове
- C) Природне освітлення є обов'язковим
- D) Освітлення повинно бути не менше ніж у вітальні

10. Які вимоги до паркування автомобілів встановлені у ДБН В.2.2-15:2019 для нових житлових комплексів?

- A) 1 паркомісце на 2 квартири
- B) 1 паркомісце на квартиру
- C) 2 паркомісця на квартиру
- D) Паркомісця не регламентуються

11. Скільки квартир допускається розміщувати на одному поверсі житлового будинку без забезпечення другого евакуаційного виходу?

- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 8

12. Яка мінімальна відстань між вікнами квартир, що виходять одне на одне, у різних секціях будинку?

- A) 6м
- B) 9м
- C) 12м
- D) 15м

2.2. Відповіді

1. Правильна відповідь: В

Пояснення: Житловий будинок – це будівля, призначена для постійного проживання людей.

2. Правильна відповідь: С

Пояснення: Мінімальна висота житлових кімнат у квартирах – 2,7 м.

3. Правильна відповідь: В

Пояснення: Цей норматив визначає вимоги до доступності для маломобільних груп населення.

4. Правильна відповідь: В

Пояснення: Саме така площа передбачена як мінімальна для кухні в однокімнатній квартирі.

5. Правильна відповідь: С

Пояснення: Мінімально допустимий клас енергоефективності для нових житлових будівель – не нижче класу С.

6. Правильна відповідь: С

Пояснення: ДБН встановлює, що житлові кімнати повинні мати мінімум 2 години інсоляції у день 22 березня (весняне рівнодення).

7. Правильна відповідь: С

Пояснення: Мінімальна площа однокімнатної квартири має бути не менше ніж 35 м².

8. Правильна відповідь: А

Пояснення: При відсутності вікон або з протипожежними стінами допускається мінімальна відстань у 6 м.

9. Правильна відповідь: С

Пояснення: Усі приміщення житлової квартири, включаючи кухню, повинні мати природне освітлення.

10. Правильна відповідь: В

Пояснення: Передбачено 1 паркомісце на одну квартиру – як мінімальний стандарт для нових житлових будинків.

11. Правильна відповідь: В

Пояснення: При розміщенні **не більше 4 квартир** на поверсі допускається наявність лише одного евакуаційного виходу.

12. Правильна відповідь: С

Пояснення: Мінімальна відстань між вікнами квартир у протилежних секціях – **12 метрів**, що забезпечує достатнє природне освітлення та інсоляцію.

3. Уточнення до ДБНів та санітарних норм для житлових будинків

3.1. Тестові запитання

1. Яка максимальна висота огорожі дозволена на межі з вулицею згідно з ДБН Б.2.2-5:2011?

- A) 1,5 м
- B) 2,0 м
- C) 2,5 м
- D) 3,0 м

2. Яка мінімальна відстань повинна бути між житловим будинком та господарськими будівлями для утримання худоби або птиці?

- A) 5 м
- B) 10 м
- C) 15 м
- D) 20 м

3. Чи дозволено встановлювати огорожу, яка виступає за межі земельної ділянки або за червону лінію вулиці?

- A) Так, якщо погоджено з сусідами
- B) Так, якщо не порушує інсоляцію
- C) Ні, це заборонено
- D) Так, за умови отримання дозволу від місцевої влади

4. Яка мінімальна відстань повинна бути між вигрібною ямою та питним колодязем або артезіанською свердловиною?

- A) 10 м
- B) 15 м
- C) 20 м
- D) 25 м

5. Яка мінімальна відстань повинна бути між житловим будинком та огорожею сусідньої ділянки?

- A) 1 м
- B) 2 м
- C) 3 м
- D) 4 м

6. В яких випадках допускається встановлення глухої огорожі по межі ділянки?

- A) Якщо це приватний сектор
- B) Якщо висота не перевищує 2 м
- C) Якщо вона виходить на вулицю або проїзд
- D) Якщо узгоджено з усіма сусідами

7. Яка мінімальна відстань між компостною ямою і сусіднім житловим будинком встановлена в нормативних документах?

- A) 1 м
- B) 4 м
- C) 8 м
- D) 10 м

8. Чи можна розміщувати господарські споруди ближче ніж 1 м до межі сусідньої ділянки?

- A) Так, якщо це металева споруда
- B) Так, якщо сусід не заперечує
- C) Ні, мінімальна відстань – 1 м
- D) Так, але тільки тимчасово

9. Яка мінімальна відстань повинна бути між вбиральною (туалетом) і вікнами житлового будинку на власній ділянці?

- A) 5 м
- B) 7 м
- C) 10 м
- D) 12 м

10. Чи допускається встановлення паркану вищого за 2 м на межі із сусідами?

- A) Так, якщо з декоративною метою
- B) Ні, це заборонено
- C) Так, лише за письмової згоди сусідів
- D) Так, якщо встановлений прозорий матеріал

3.2. Відповіді

1. Правильна відповідь: С

Пояснення: Висота огорожі на межі з вулицею не повинна перевищувати 2,5 м для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

2. Правильна відповідь: С

Пояснення: Господарські будівлі для утримання худоби або птиці повинні розташовуватись не ближче 15 м від житлових будинків та літніх кухонь.

3. Правильна відповідь: С

Пояснення: Огорожа присадибної ділянки не повинна виступати за межі ділянки або за червону лінію вулиці.

4. Правильна відповідь: С

Пояснення: Відстань від вигрібної ями до питного колодязя або артезіанської свердловини повинна бути не менше 20 м.

5. Правильна відповідь: С

Пояснення: Відстань від житлового будинку до огорожі сусідньої ділянки повинна бути не менше 3 м.

6. Правильна відповідь: С

Пояснення: Глуха огорожа дозволена тільки з боку вулиці або проїзду. Між сусідніми ділянками огорожа має бути сітчаста або прозора, щоб не погіршувати освітлення.

7. Правильна відповідь: С

Пояснення: Компостну яму слід розмішувати не ближче ніж 8 м до житлових будинків для уникнення забруднення повітря та неприємного запаху.

8. Правильна відповідь: С

Пояснення: Господарські споруди (наприклад, сараї, гаражі, майстерні) повинні розміщуватись на відстані не менше 1 м від межі сусідньої ділянки.

9. Правильна відповідь: В

Пояснення: Мінімальна відстань – 7 м для уникнення запахів і зараження повітря біля житлових приміщень.

10. Правильна відповідь: С

Пояснення: Паркан вище 2 м на межі між ділянками можливий лише за згодою обох сторін.

4. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»

4.1. Тестові запитання

1. Яка мінімальна кількість санітарно-гігієнічних приміщень повинна бути передбачена для громадських будівель згідно з ДБН?

- A) 1 на кожні 1000 м²
- B) Відповідно до очікуваної кількості відвідувачів
- C) 2 на кожному поверсі
- D) 1 на кожні 50 осіб

2. Який мінімальний розмір кабінки санвузла для маломобільних груп населення за ДБН?

- A) 1000×1200 мм
- B) 1650×1800 мм
- C) 1500×1500 мм
- D) 2000×2000 мм

3. Мінімальна ширина сходової клітини в громадській будівлі, що використовується для евакуації, становить:

- A) 0,9 м
- B) 1,2 м
- C) 1,35 м
- D) 1,5 м

4. Яка вимога щодо кількості евакуаційних виходів із поверху громадської будівлі згідно з ДБН?

- A) Мінімум один вихід
- B) Один вихід на кожні 500 м²
- C) Не менше двох виходів
- D) Один вихід, якщо будівля до 3 поверхів

5. Який кут нахилу сходів у громадських будівлях вважається допустимим згідно з ДБН?

- A) До 25°
- B) До 30°
- C) До 45°
- D) До 60°

6. Чи дозволяється розміщення ліфта як єдиного засобу евакуації у громадських будівлях?

- A) Так, якщо він пожежостійкий
- B) Ні, ліфт не вважається засобом евакуації
- C) Так, тільки в торгових центрах
- D) Так, за погодженням із ДСНС

7. Що визначає додаток Є ДБН В.2.2-40:2018?

- A) Вимоги до енергозбереження у громадських будівлях
- B) Правила евакуації у разі надзвичайних ситуацій
- C) Вимоги до доступності будівель для маломобільних груп населення
- D) Розміщення інженерного обладнання

8. Яка мінімальна ширина проходу, придатного для пересування осіб на кріслах колісних, згідно з додатком Є?

- A) 600 мм
- B) 700 мм
- C) 900 мм
- D) 1200 мм

9. Який ухил пандуса вважається допустимим згідно з ДБН?

- A) Не більше 1:12
- B) Не більше 1:8
- C) Не більше 1:20
- D) Не більше 1:5

10. Яка мінімальна ширина дверного отвору має бути забезпечена для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю?

- A) 700 мм
- B) 800 мм
- C) 850 мм
- D) 900 мм

11. Де має бути передбачено місце для розвороту інвалідного візка?

- A) Лише біля входу до будівлі
- B) У кожному коридорі
- C) У вузлах санітарно-гігієнічного призначення
- D) На кожному поверсі біля сходів

12. Яке призначення має вестибюль громадської будівлі?

- A) Резервне приміщення для зберігання меблів
- B) Зона очікування та розподілу потоків людей
- C) Основна зала для проведення заходів
- D) Пожежний вихід

13. Яка мінімальна висота приміщень у громадських будівлях (основні приміщення)?

- A) 2,4 м
- B) 2,7 м
- C) 3,0 м
- D) 3,3 м

14. Чи допускається розміщення санітарних вузлів нижче рівня землі (у підвалі)?

- A) Так, для будь-яких типів будівель
- B) Ні, категорично заборонено
- C) Так, за умови забезпечення доступності для МГН
- D) Лише у випадку закладів харчування

15. У громадських будівлях доступ для МГН має бути забезпечено:

- A) Лише до головного входу
- B) До входу, одного поверху й санвузла
- C) До всіх основних приміщень і маршрутів пересування
- D) Лише до рецепції і гардеробу

16. Яка мінімальна кількість місць для інвалідних візків передбачена в залах на 100 посадкових місць?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 5

17. Умови освітлення шляхів евакуації з громадських будівель мають передбачати:

- A) Лише денне світло
- B) Автономне освітлення на випадок аварії
- C) Декоративне підсвічування
- D) Ліхтарі ручного типу

18. Яка ширина евакуаційного виходу у громадських будівлях є мінімально допустимою?

- A) 0,7 м
- B) 0,8 м
- C) 0,9 м
- D) 1,2 м

19. У якій зоні будівлі має бути передбачено місце очікування допомоги для осіб з інвалідністю в разі евакуації?

- A) На даху
- B) У холі
- C) У безпечному протипожежному відсіку
- D) У туалетній кімнаті

20. Де обов'язково мають встановлюватися тактильні показники?

- A) Лише на сходах
- B) На входах, біля ліфтів, на маршрутах руху
- C) Біля рекламних щитів
- D) У залах очікування

21. Яким має бути поріг (висота) при вході в інклюзивну громадську будівлю?

- A) До 5 см
- B) Не більше 2 см
- C) Не допускається взагалі
- D) До 10 см

22. Який мінімальний відсоток місць для осіб з інвалідністю має бути передбачено в захисних спорудах згідно з ДБН В.2.2-40:2018?

- A) 5%
- B) 10%
- C) 15%
- D) 20%

23. Тестові запитання за ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та споруди», з акцентом на санвузли та сходові клітини, шляхи евакуації.

- A) Ліфти з голосовим супроводом
- B) Тактильні смуги та плитка
- C) Дзеркала на рівні очей
- D) Автоматичні двері

24. Яка ширина дверного отвору є мінімально допустимою для забезпечення доступності для осіб на інвалідних візках згідно з ДБН В.2.2-40:2018?

- A) 700 мм
- B) 800 мм
- C) 900 мм
- D) 1000 мм

25. Скільки евакуаційних виходів повинно бути передбачено у громадській будівлі згідно з ДБН?

- A) Один
- B) Два
- C) Три
- D) Залежить від площі будівлі

26. Яка мінімальна ширина маршів і площадок сходових кліток типів Н1 та Н4 у житлових та громадських висотних будівлях повинна бути згідно з ДБН?

- A) 0,9 м
- B) 1,0 м
- C) 1,2 м
- D) 1,5 м

4.2. Відповіді

1. Правильна відповідь: В

Пояснення: Кількість санітарно-гігієнічних приміщень визначається, виходячи з призначення будівлі та кількості користувачів.

2. Правильна відповідь: В

Пояснення: Це стандартна мінімальна розмірність кабіни сан-вузла для маломобільних груп населення.

3. Правильна відповідь: С

Пояснення: Ширина сходової клітки для евакуації повинна забезпечити безпечний рух і евакуацію – 1,35 м є мінімумом для громадських будівель.

4. Правильна відповідь: С

Пояснення: Це основна вимога пожежної безпеки – мінімум два евакуаційних виходи з поверху.

5. Правильна відповідь: В

Пояснення: У громадських будівлях ухил маршових сходів не має перевищувати 30°.

6. Правильна відповідь: В

Пояснення: Ліфти не використовуються для евакуації у разі надзвичайної ситуації, за винятком спеціальних пожежних.

7. Правильна відповідь С.

Пояснення: Додаток Є визначає вимоги щодо забезпечення доступності будівель для осіб з обмеженими можливостями.

8. Правильна відповідь: С

Пояснення: Мінімальна ширина проходу для пересування осіб на інвалідних візках становить 900 мм, що забезпечує вільний прохід.

9. Правильна відповідь: А

Пояснення: Допустимий ухил пандуса не повинен перевищувати 1:12, що забезпечує безпечне пересування для осіб з обмеженими можливостями.

10. Правильна відповідь: В

Пояснення: Мінімальна ширина дверного отвору для безперешкодного проходу – 800 мм.

11. Правильна відповідь: С

Пояснення: Там має бути забезпечений простір для розвороту інвалідного візка – коло діаметром мінімум 1,5 м.

12. Правильна відповідь: С

Пояснення: У громадських будівлях мінімальна ширина коридору для забезпечення безперешкодного пересування осіб на інвалідних візках повинна становити не менше 1,5 м. Це передбачено п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018.

13. Правильна відповідь: В

Пояснення: У громадських будівлях санітарно-гігієнічні приміщення повинні бути обладнані поручнями на висоті 0,85 м для забезпечення зручності користування особами з інвалідністю. Це відповідає вимогам п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018.

14. Правильна відповідь: С

Пояснення: У громадських будівлях двері на шляхах евакуації повинні відкриватися у напрямку виходу з будівлі. Це забезпечує безпечну та швидку евакуацію у разі надзвичайної ситуації, згідно з п. 6.3.4 ДБН В.1.1-7:2016.

15. Правильна відповідь: С

Пояснення: Для забезпечення доступності будівель для осіб з інвалідністю, пандуси повинні мати ухил не крутіший за 1:12 (8,33%). Це передбачено п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018.

16. Правильна відповідь: А

Пояснення: Щонайменше 1 місце для осіб у візках передбачається на кожні 100 місць у залі.

17. Правильна відповідь: В

Пояснення: Шляхи евакуації повинні бути обладнані автономним освітленням для забезпечення безпеки у разі аварійної ситуації.

18. Правильна відповідь: С

Пояснення: Мінімальна ширина евакуаційного виходу для громадських будівель – 0,9 м.

19. Правильна відповідь: С

Пояснення: Там маломобільні особи можуть чекати допомоги в безпечному місці.

20. Правильна відповідь: В

Пояснення: Тактильні покажчики допомагають людям з вадами зору орієнтуватися у просторі.

21. Правильна відповідь: С

Пояснення: Інклюзивні будівлі мають бути без порогів або з нульовим перепадом висоти.

22. Правильна відповідь: А

Пояснення: У захисних спорудах має бути передбачено щонайменше 5% місць для осіб з інвалідністю.

23. Правильна відповідь: В

Пояснення: У новому ДБН «Інклюзивність будівель і споруд» введено обов'язкове проектування тактильної плитки (тактильних смуг) та інших елементів доступності для людей з порушеннями зору в інфраструктурі населених пунктів, у тому числі, у вулично-дорожній мережі, у житлових і громадських будівлях.

24. Правильна відповідь: В

Пояснення: Згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», пункт 5.20: Це стосується як входів, так і внутрішніх приміщень у громадських та житлових будівлях, які мають бути доступними для маломобільних груп населення (МГН).

25. Правильна відповідь: В

Пояснення: При розробленні об'ємно-планувальних рішень необхідно передбачати влаштування не менше двох евакуаційних виходів (сходових кліток).

26. Правильна відповідь: С

Пояснення: Ширина маршів і площадок сходових кліток у громадських будівлях повинна бути не менше 1,35 м для забезпечення безпечної евакуації людей. Це передбачено п. 6.3.5 ДБН В.1.1-7:2016.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», URL: <https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-405>

2. ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_15_2015_zhitlovi_budinki_osnovni_polozhennja/1-1-0-1184

3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832

Навчальне видання

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ УКРАЇНИ

*Тестові завдання до практичних занять з дисципліни
«Архітектурне проєктування» для студентів I-IV курсів
спеціальності G17 «Архітектура та містобудування»*

Укладачі: Ю. Т. Собко, Н. Ю. Ватаманюк

Електронне видання

Підписано до друку 03.03.2026. Формат 60x84/16.
Умов.-друк. арк. 1,4. Обл.-вид. арк. 1,5. Зам. Н-019.
Видавництво Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
58002, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.
e-mail: ruta@chnu.edu.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №891 від 08.04.2002